


## DOCUMENT DE TRAVAIL juin 2003

Zone d'inondation des voies publiques en 1910

Zone d'inondation des caves en 1910

Enveloppe de la zone d'alimentation  
électrique fragilisée, dans l'hypothèse d'une crue  
type 1910

- absence de certains secours
- risques de coupures brèves ou  
dans certains cas de longue durée

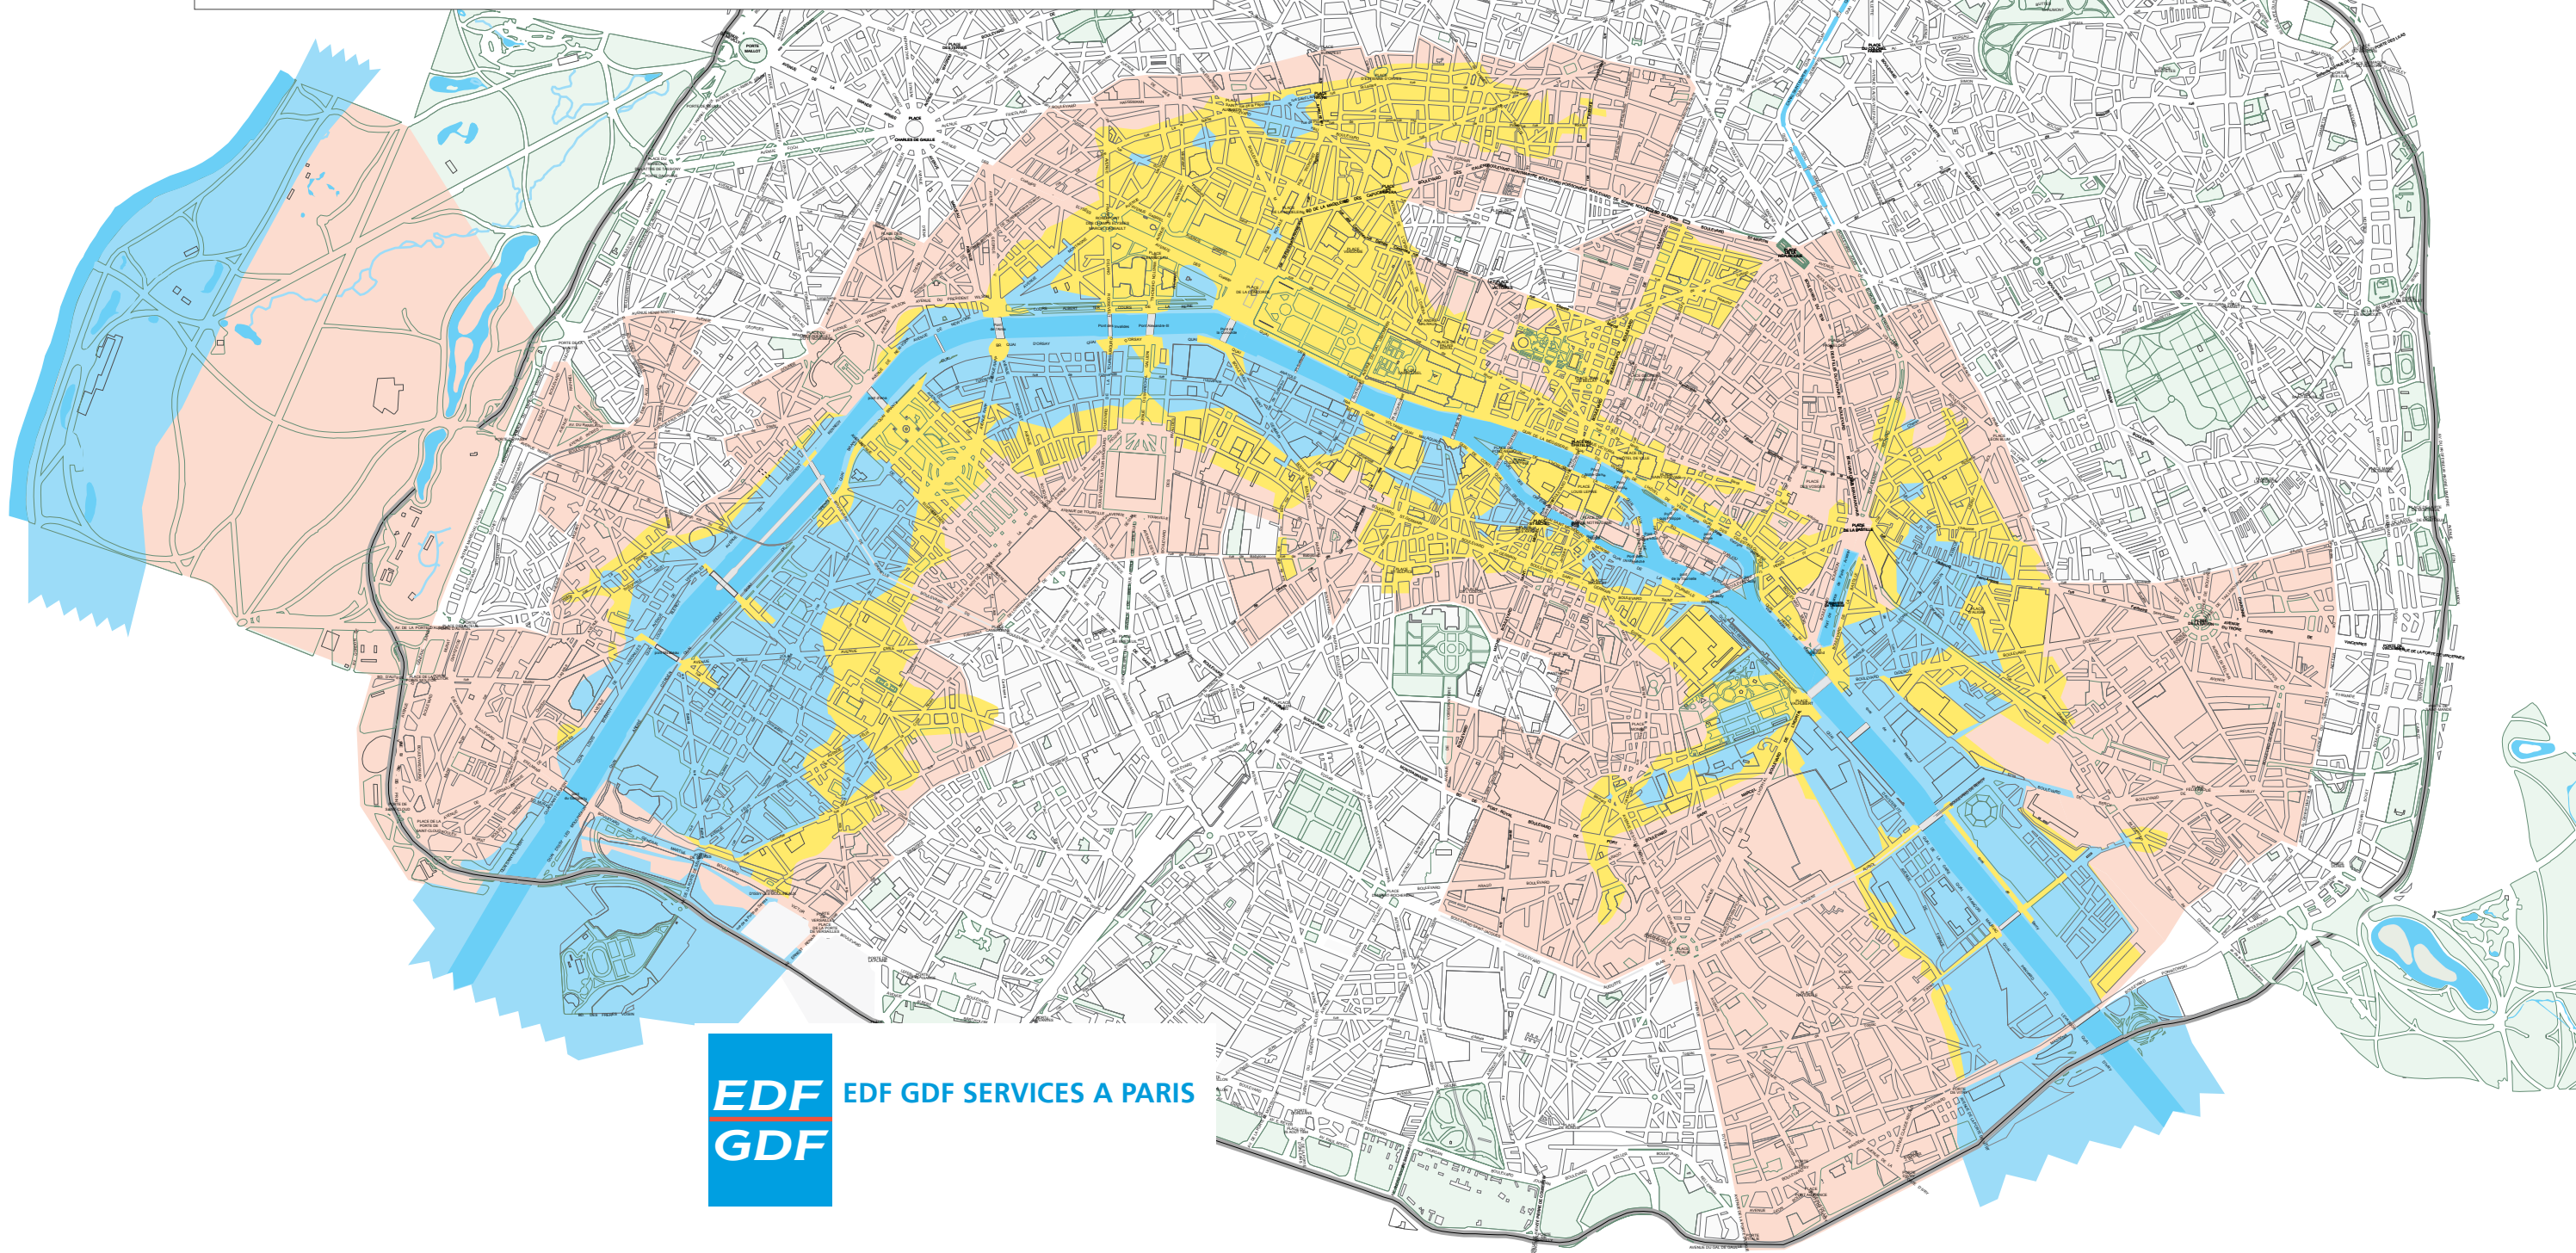

EDF GDF SERVICES A PARIS